


F.I.N.A. DIMENSIONI PER IMPIANTI DI TUFFI


FINA		Trampolino				Piattaforma											
		1 metro		3 metri		1 metro		3 metri		5 metri		7.5 metri		10 metri			
Dimensioni per impianti di tuffi		1 metro	3 metri	1 metro	3 metri	5 metri	7.5 metri	10 metri									
Come al 3 marzo 1991 vedi FR 5.3.1	Lunghezza	4.80	4.80	5.0	5.00	6.00	6.00	6.00									
	Larghezza	0.50	0.50	0.60	0.60 min 1.50 pref	1.50	1.50	3.00									
	Altezza	1.00	3.00	0.60 - 1.00	2.60 - 3.00	5.00	7.50	10.00									
		Oriz.	Vert.	Oriz.	Vert.	Oriz.	Vert.	Oriz.	Vert.	Oriz.	Vert.	Oriz.	Vert.	Oriz.	Vert.		
A	Dalla verticale	Definizione		A - 1	A - 3	A - 1pl	A - 3pl	A - 5	A - 7.5	A - 10							
	AL MURO DIETRO	Minimo	1.50	1.50	0.75	1.25	1.25	1.50	1.50								
		Preferito	1.80	1.80	0.75	1.25	1.25	1.50	1.50								
A/A	Dalla verticale alla	Definizione						A/A 5/1	A/A 7.5/3,1	A/A 10/5,3,1							
	PIATTAF. DIETRO	Minimo						0.75	0.75	0.75							
	direttamente sotto	Preferito						1.25	1.25	1.25							
B	Dalla verticale	Definizione		B - 1	B - 3	B - 1pt	B - 3pt	B - 5	B - 7.5	B - 10							
	AL MURO DI LATO	Minimo	2.50	3.50	2.30	2.80	3.25	4.25	5.25								
	della piscina	Preferito	2.50	3.50	2.30	2.90	3.75	4.50	5.25								
C	Dalla verticale alla	Definizione		C 1 - 1	C-3,3-3,1	C 1 - 1 pl	C 3 - 3 pl,1 pl	C5-3,5-1	C7,5-5,3,1	C-10-7,5,5,3,1							
	verticale VICINA	Minimo	2.00	2.20	1.65	2.00	2.25	2.50	2.75								
	piattaf./ trampolino	Preferito	2.40	2.60	1.95	2.10	2.50	2.50	2.75								
D	Dalla verticale al	Definizione		D - 1	D - 3	D - 1 pl	D-3 pl	D - 5	D - 7.5	D - 10							
	MURO DI FRONTE	Minimo	9.00	10.25	8.00	9.50	10.25	11.00	13.50								
	della piscina	Preferito	9.00	10.25	8.00	9.50	10.25	11.00	13.50								
E	Alla verticale dalla	Definizione		E - 1	E - 3	E - 1pl	E - 3pl	E - 5	E - 7.5	E - 10							
	PIATTAFORMA al	Minimo	5.00	5.00	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	4.00							
	SOFFITTO	Preferito	5.00	5.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	5.00							
F	SPAZIO LIBERO	Definizione		F - 1	E - 1	F - 3	E - 3	F - 1pl	E - 1pl	F - 3pl	E - 3pl	F - 5	E - 5	F - 7.5	E - 7.5	F - 10	E - 10
	dietro e da ogni	Minimo	2.50	5.00	2.50	5.00	2.75	3.25	2.75	3.25	2.75	3.25	2.75	3.25	2.75	4.00	
	lato della verticale	Preferito	2.50	5.00	2.50	5.00	2.75	3.50	2.75	3.50	2.75	3.50	2.75	3.50	2.75	5.00	
G	SPAZIO LIBERO di	Definizione		G - 1	E - 1	G - 3	E - 3	G - 1pl	E - 1pl	G - 3pl	E - 3pl	G - 5	E - 5	G - 7.5	E - 7.5	G - 10	E - 10
	fronte alla verticale	Minimo	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.25	5.00	3.25	5.00	3.25	5.00	3.25	6.00	4.00	
		Preferito	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.50	5.00	3.50	5.00	3.50	5.00	3.50	6.00	5.00	
H	PROFONDITÀ	Definizione		H - 1	H - 3	H - 1pl	H - 3pl	H - 5	H - 7.5	H - 10							
	DELL'ACQUA	Minimo	3.40	3.70	3.20	3.50	3.70	4.10	4.50								
	sulla verticale	Preferito	3.50	3.80	3.30	3.60	3.80	4.50	5.00								
J	DISTANZA E	Definizione		J - 1	K - 1	J - 3	K - 3	J - 1pl	K - 1pl	J - 3pl	K - 3pl	J - 5	K - 5	J - 7.5	K - 7.5	J - 10	K - 10
	PROFONDITÀ	Minimo	5.00	3.30	6.00	3.60	4.50	3.10	5.50	3.40	6.00	3.60	8.00	4.00	11.00	4.25	
	davanti alla vertic.	Preferito	5.00	3.40	6.00	3.70	4.50	3.20	5.50	3.50	6.00	3.70	8.00	4.40	11.00	4.75	
L	DISTANZA E	Definizione		L - 1	M - 1	L - 3	M - 3	L - 1pl	M - 1pl	L - 3pl	M - 3pl	L - 5	M - 5	L - 7.5	M - 7.5	L - 10	M - 10
	PROFONDITÀ	Minimo	1.50	3.30	2.00	3.60	1.40	3.10	1.80	3.40	3.00	3.60	3.75	4.00	4.50	4.25	
	di lato alla verticale	Preferito	2.00	3.40	2.50	3.70	1.90	3.20	2.30	3.50	3.50	3.70	4.50	4.40	5.25	4.75	
N	MASSIMA INCLIN.	30 gradi				Nota: Le dimensioni C (verticale a verticale adiacente) si applicano per le piattaforme come descritte, se la larghezza viene aumentata, allora C deve essere aumentato della metà dell'aggiunta.											
	per ridurre dimens. acqua o alt. soffitto	30 gradi															

* Per Verticale si intende il piombo teorico nel punto più estremo anteriore centrale di ciascuna piattaforma/trampolino.

SCHEMA DIMENSIONAMENTO IMPIANTI DI TUFFI F.I.N.A (FR 5)

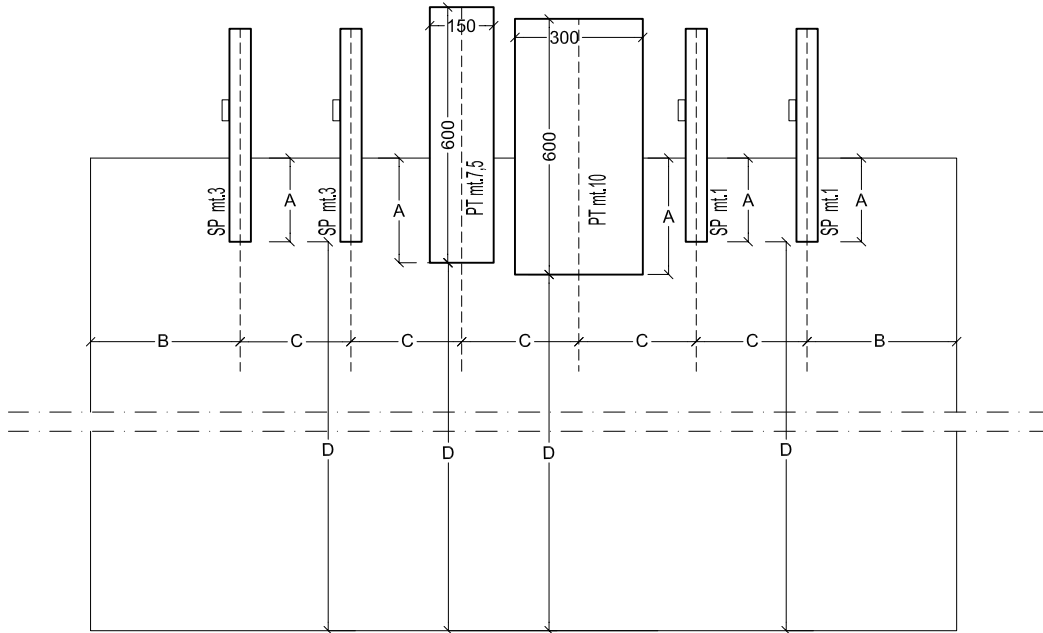


PLANIMETRIA

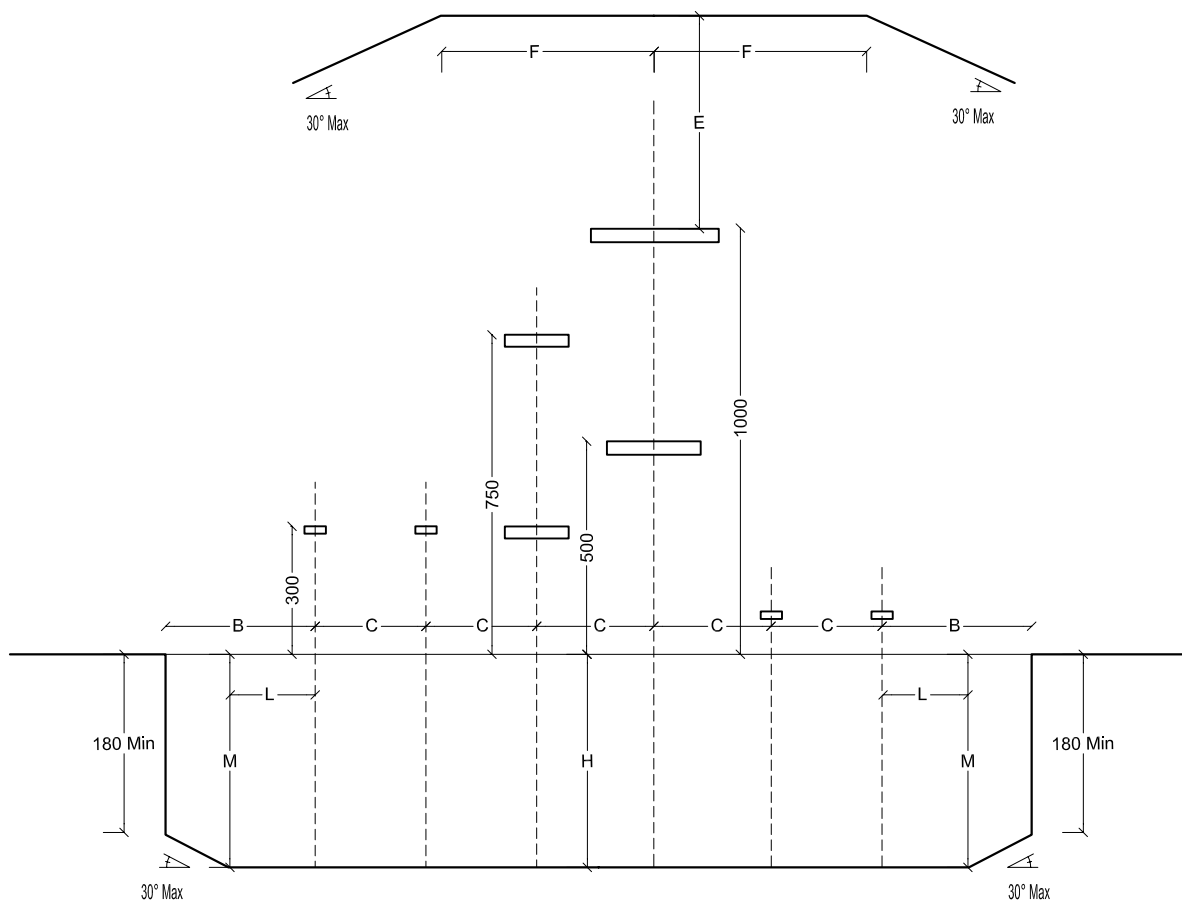


SEZIONE TRASVERSALE


SCHEMA DIMENSIONAMENTO IMPIANTI DI TUFFI F.I.N.A (FR 5)

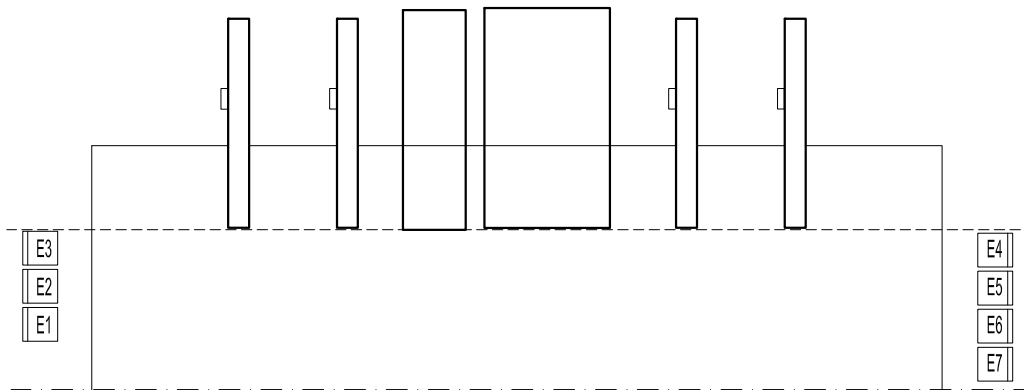

SCHEMA POSIZIONAMENTO GIURIA (tuffi individuali FR 5.3.12)

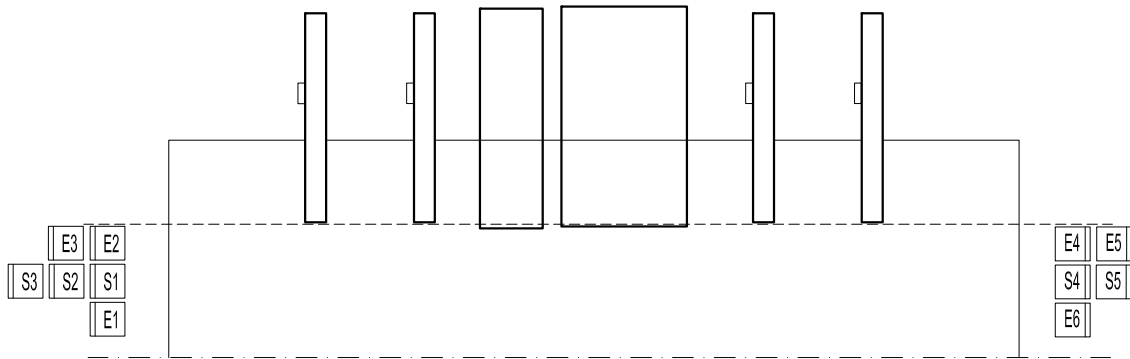

SCHEMA POSIZIONAMENTO GIURIA (tuffi sincronizzati FR 5.3.13)

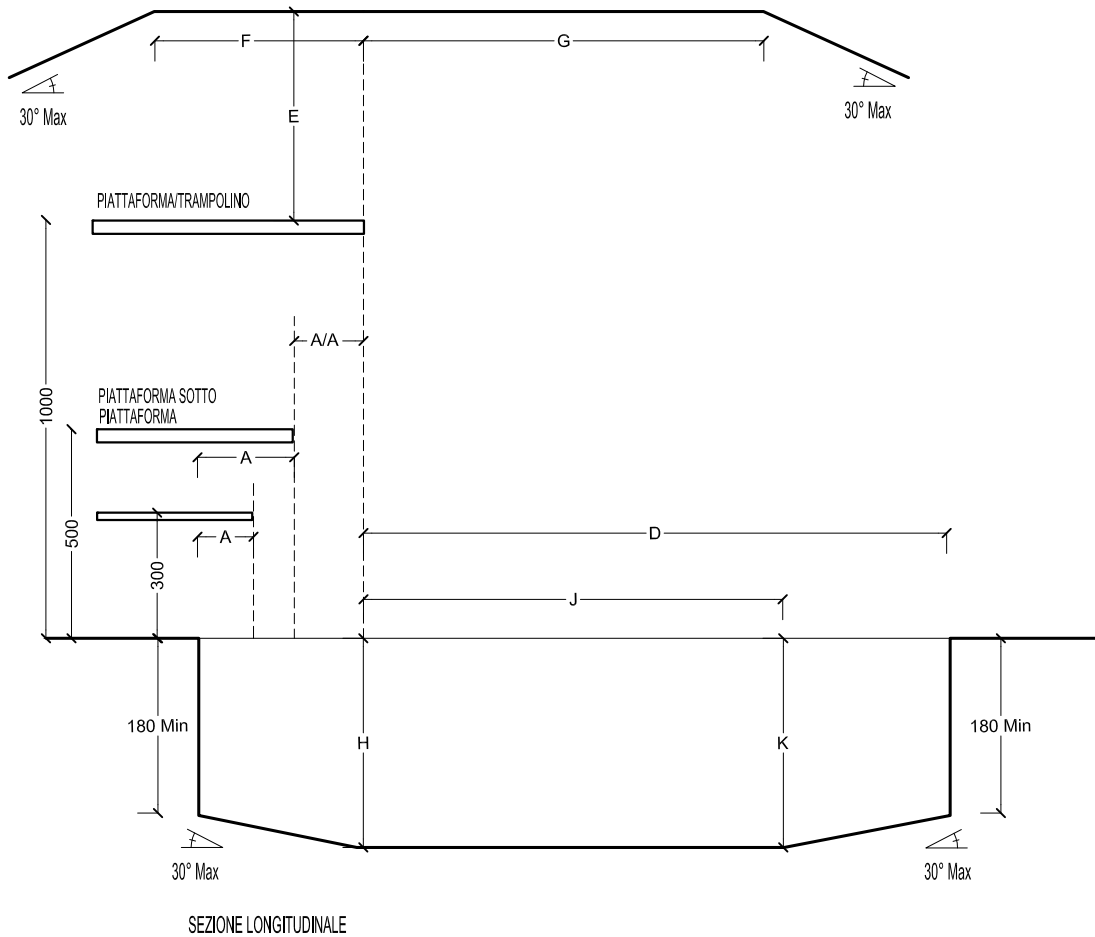

SEZIONE LONGITUDINALE